１：５，０００

登別市現況図

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定
による第ＸⅡ座標系
投影は横メルカトル図法
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線間隔は２メートル

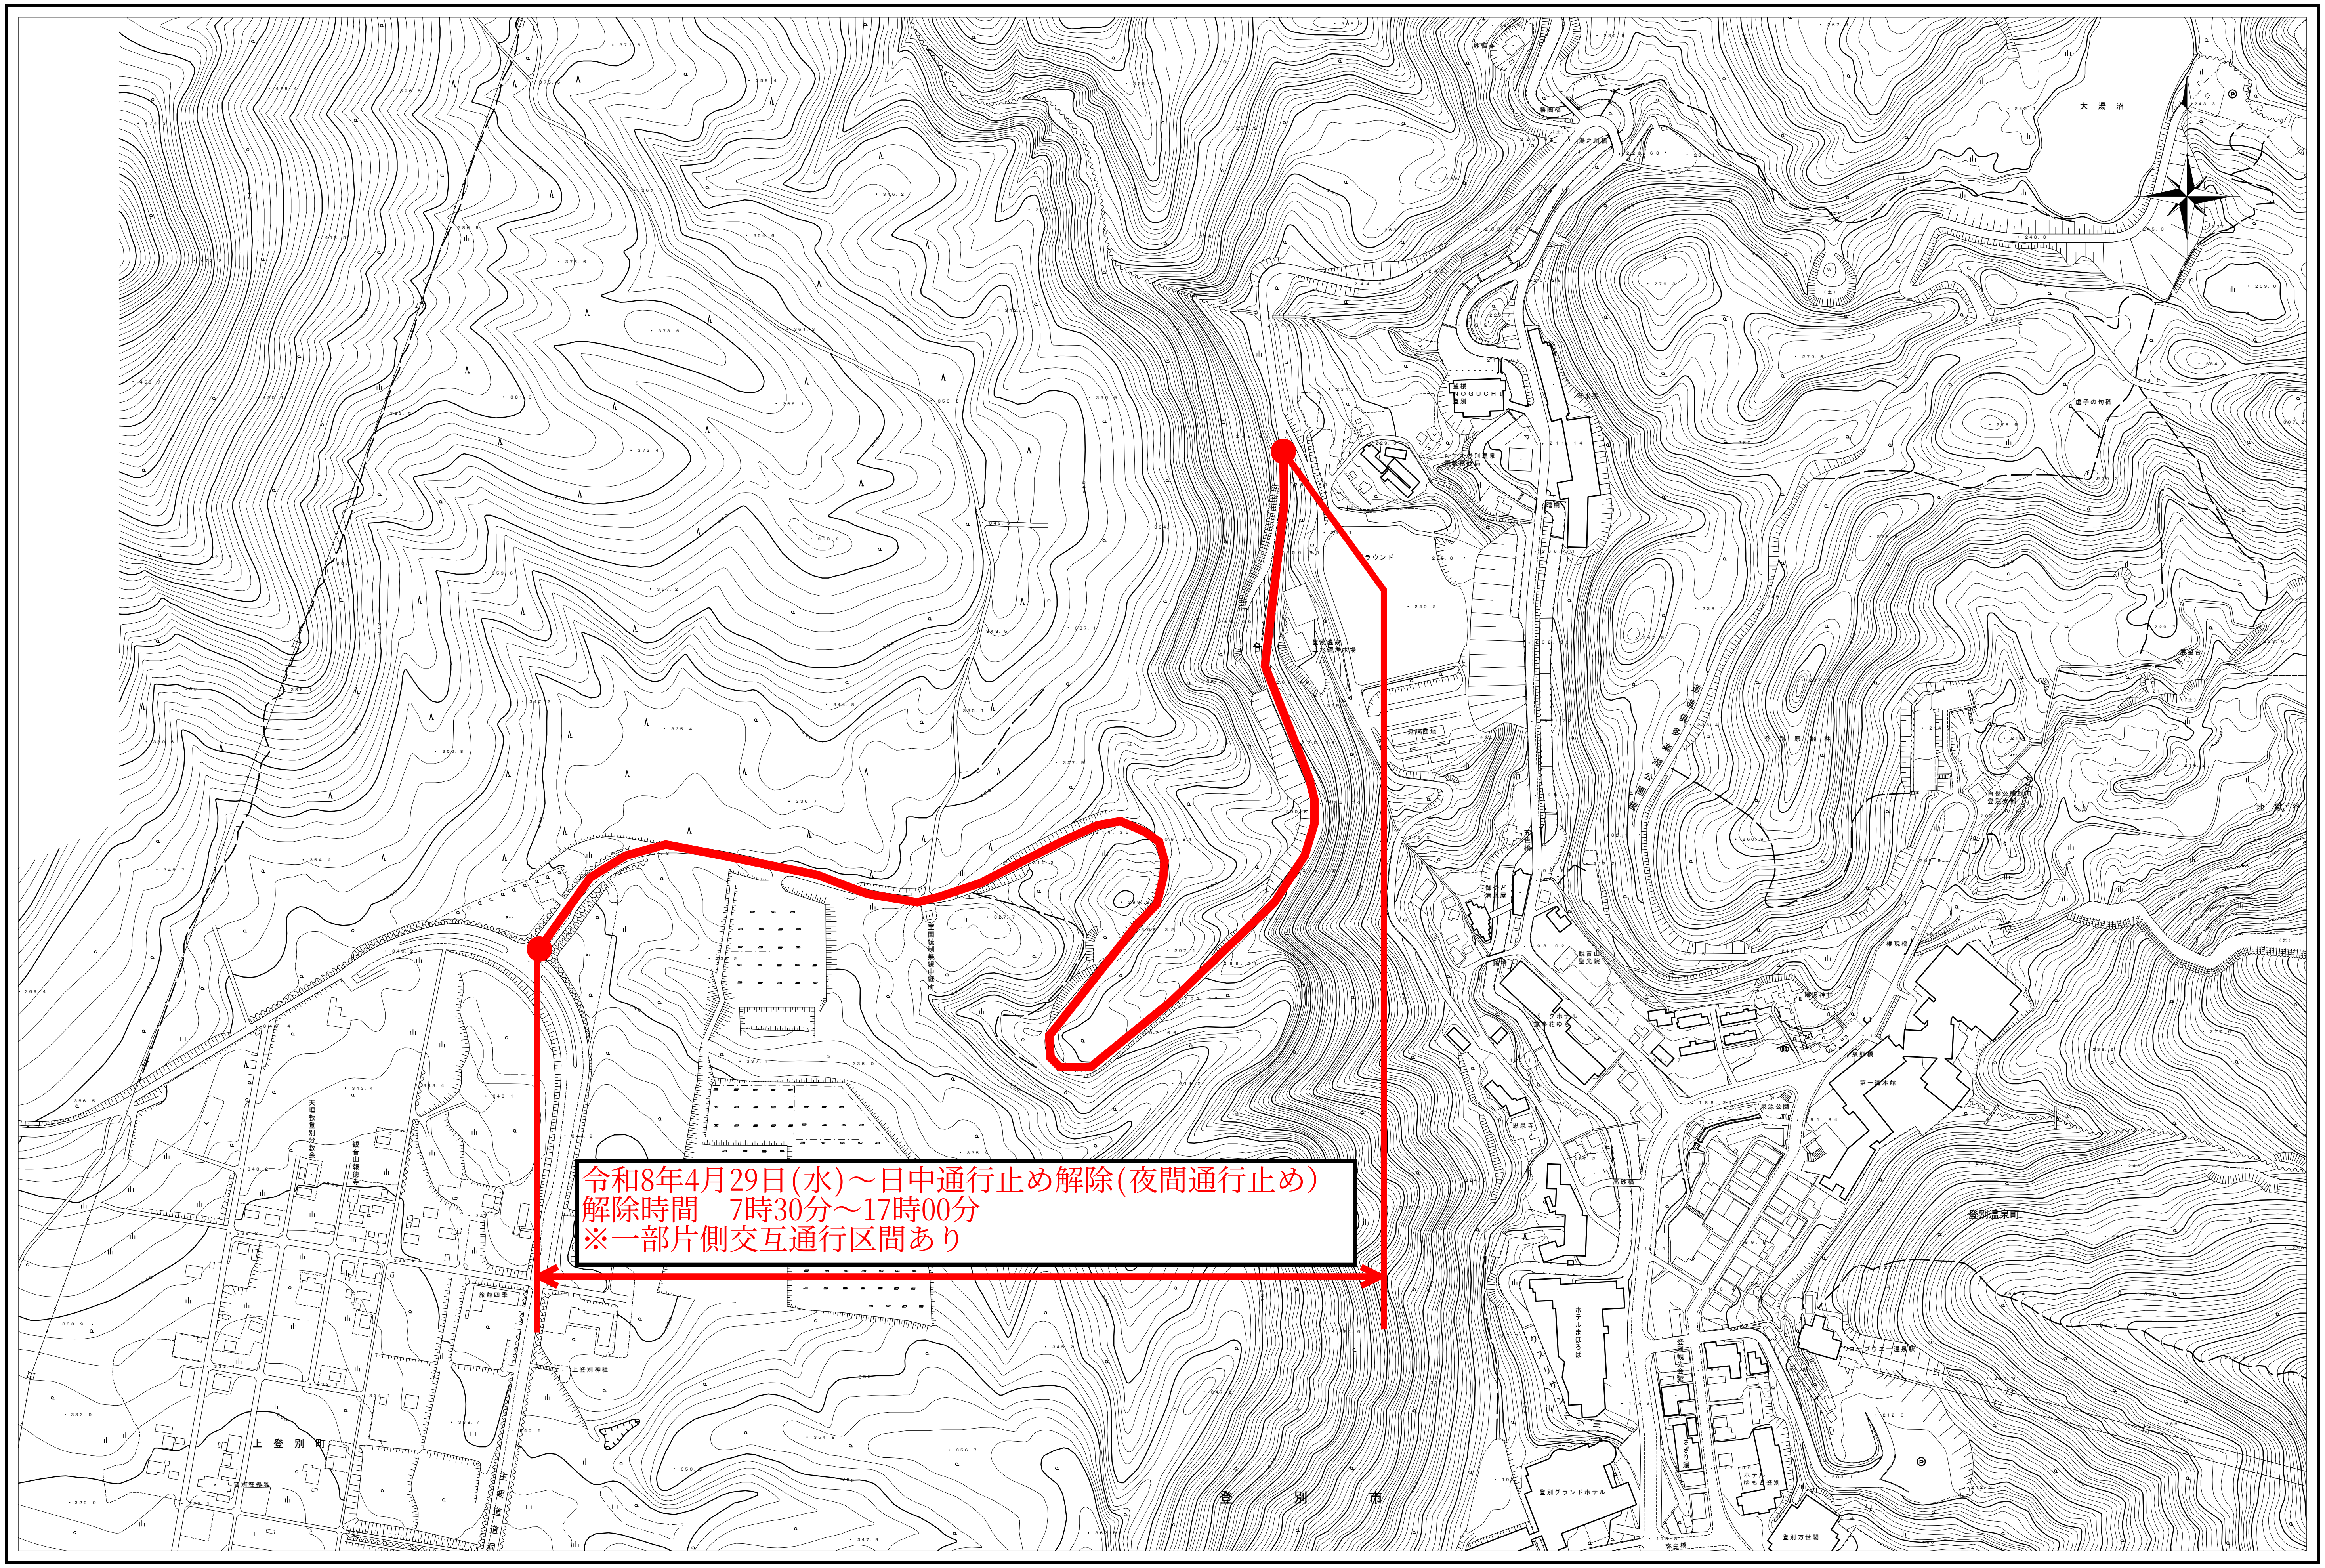

大湯沼
望楼
NOGUCHI
登別
NTT登別温泉電報電話局
グラウンド
登別温泉上水道浄水場
見晴団地
石水亭
曙橋
五色橋
御やど清水屋
錦橋
観音山聖光院
パークホテル旅亭花ゆら
恩泉寺
高砂橋
湯沢神社
権現橋
泉郷橋
第一滝本館
泉源公園
登別温泉町
ホテルまほろば
登別グランドホテル
上登別町
登別市
主要道道洞

令和8年4月29日(水)～日中通行止め解除(夜間通行止め)
解除時間　7時30分～17時00分
※一部片側交互通行区間あり

登
別
市
役
所

撮　　影　　平成12年10月
測　　図　　平成12年12月　ステレオプロッターＡ８，ＢＣ３
現地調査　　平成　年　月

座　標　系　　第ＸⅡ系
等高線間隔　　2m

1:5,000（100m=2cm）

0　100　200　300　400　500　600　700　800　900　1000m

＜登別市市街化区域＞
「この地図は、国土地理院長の承認（平12道公第222号）を得て作成した図面をベースに　公共測量作業規定に拠らない簡易的な手法で道路、建物等を中心に更新したものである。　作成基準日：令和8年3月19日」

＜登別市市街化調整区域＞
「この地図は、国土地理院長の承認（平13道公第463号）を得て作成した図面をベースに　公共測量作業規定に拠らない簡易的な手法で道路、建物等を中心に更新したものである。　作成基準日：令和8年3月19日」

「この地図は、室蘭市の承認を得て、同市発行の2,500分の1の現況図を使用し、調整したものである。
（承認番号）　平 12 室都 第 171 号　」

「この地図は、白老町長の承認を得て、同市発行の2,500分の1の現況図を使用し、調整したものである。
（承認番号）　平 12.7.4　白都計 号　」